

ООО « СанТехПром »

171980, Тверская область, пр. Ленина, 4

П А С П О Р Т.

Люки чугунные тяжелые

Для смотровых колодцев

типа «Т» (С250) 2-60 (с запорным устройством)

ГОСТ 3634 - 99.

Партия №

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия – изготовителя.

Свидетельство о приёмке: Люки чугунные тяжелые для смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 99 и признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 840

Диаметр проема, мм 600

Высота, мм 110

Масса, кг, не более 100

Нормативная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-99

– 25 т.с

Максимальная нагрузка при испытаниях – 50 т.с

ОТК

Дата приемки _____

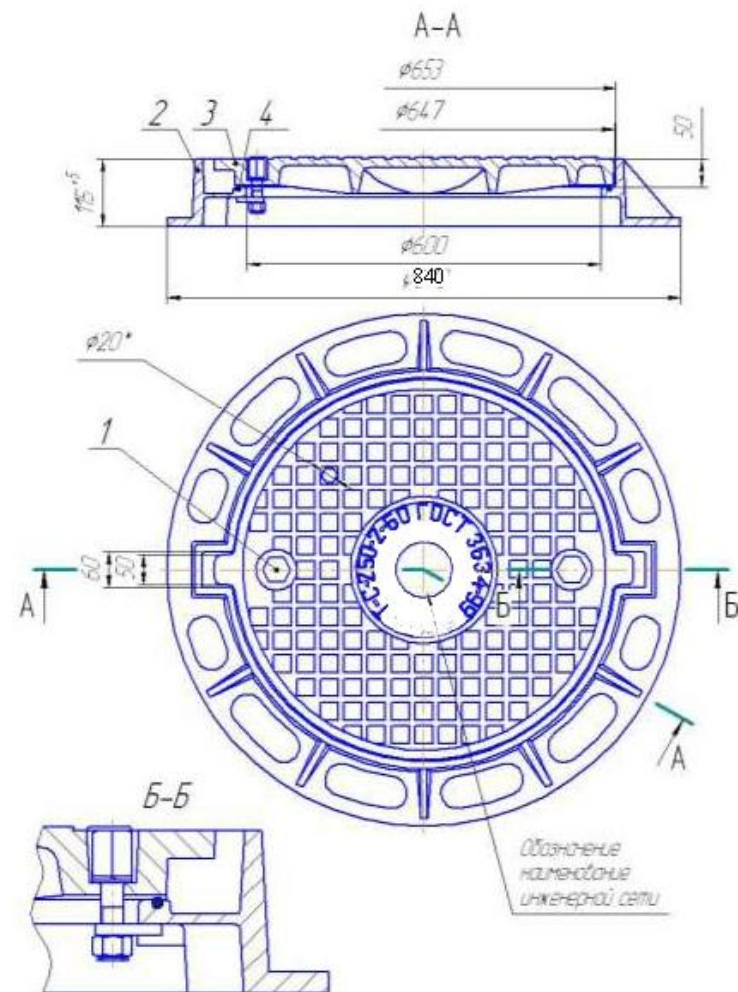


Рис. 1

Люк чугунный тяжелый для смотровых колодцев типа «Т» (С250) 2-60 (с запорным устройством) Г О С Т 3 6 3 4 - 9 9

1 - Устройство запорное

2 - Корпус

3 - Крышка